

Handleiding bijvullen verwarmingsinstallatie

Het is noodzakelijk om de verwarmingsinstallatie bij te vullen, wanneer de druk in het systeem lager is dan 1,2 bar. In deze handleiding staan de stappen omschreven welke u dient te doorlopen om uw verwarmingsinstallatie bij te vullen.

U heeft nodig:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Vulslang | - Emmer |
| - Ontluchtingssleutel | - Handdoek |

- 1) Zet de kamerthermostaat(en) op 18°C en wacht 30 minuten.
- 2) Monteer de vulslang op de wasmachine kraan. (Zie foto 1)
- 3) Laat de vulslang voorzichtig vollopen met water tot hij overloopt in de emmer. Draai de wasmachine kraan nu dicht. (Zie foto 2)
- 4) Monteer het andere uiteinde van de vulslang op het vulpunt. (Zie foto 3)
Draai de wasmachinekraan langzaam open en controleer of er niets lekt.
- 5) Zet de vulkraan bij de manometer open en vul de CV-installatie langzaam.
- 6) Draai bij maximaal 2 bar de vulkraan bij de manometer dicht en draai daarna de wasmachinekraan dicht.
De druk kunt u aflezen van de drukopnemer. (Zie foto 4)
- 7) Ontlucht nu de CV- installatie op de het ontluchtingskraantje (foto 5) en op de vloerverwarming verdeler(s). (Zie foto 6)

U doet dit met behulp van de ontluchtingssleutel de ontluchtingskraantjes voorzichtig te openen. (Zie foto 7)
- 8) Indien de druk daalt, dient u stappen 5 t/m 8 te herhalen.
- 9) Wanneer de installatie op druk blijft kunt u de vulslang loskoppelen en het resterende water uit de vulslang in de emmer leeg laten lopen.
- 10) Zorg ervoor dat de vulslang nooit vast blijft zitten aan de wasmachinekraan en vulkraan!

Uw installatie is weer bijgevuld.

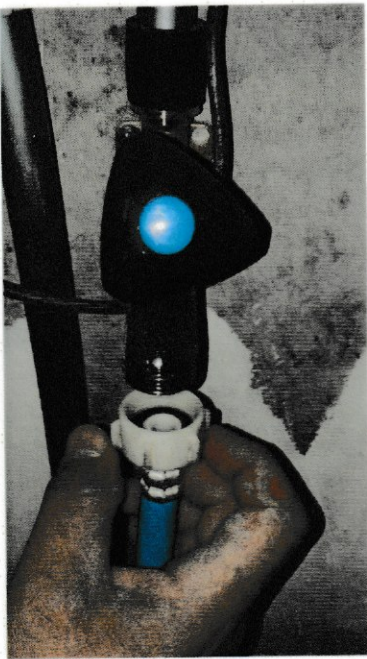


Foto 1

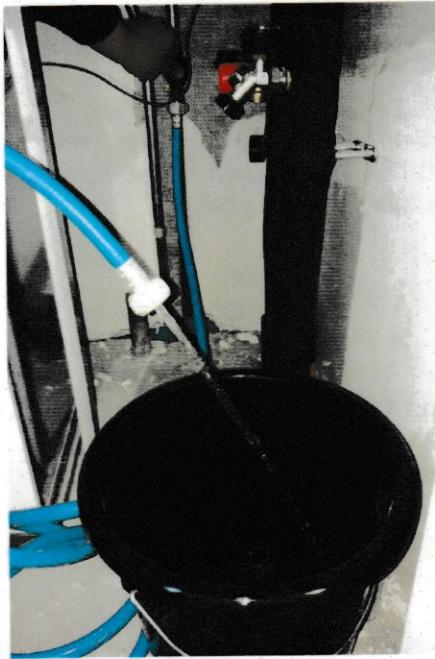


Foto 2

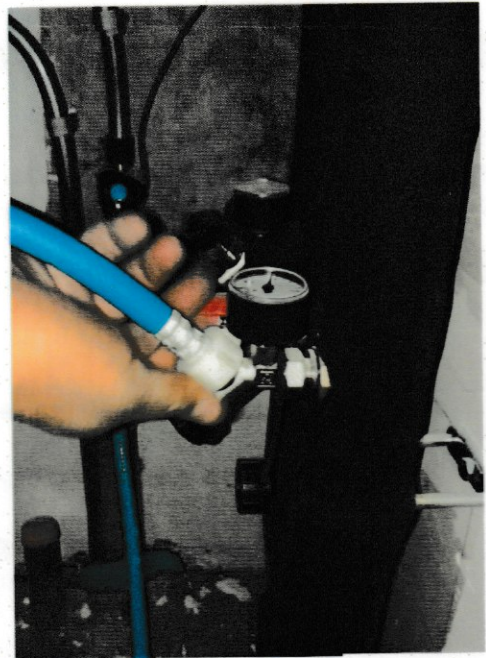


Foto 3

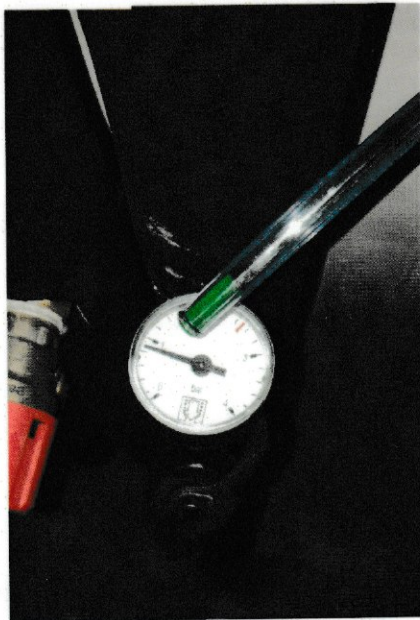


Foto 4

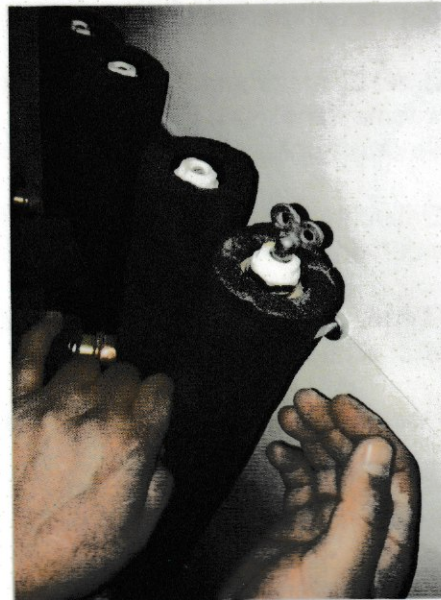


Foto 5

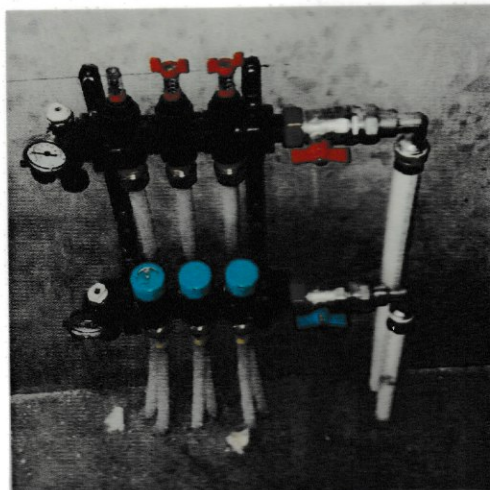


Foto 6



Foto 7